


VÝKOPY V BLÍZKOSTI STROMŮ PROVÁDĚT RUČNĚ A DBÁT NA NEPOŠKOZENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ

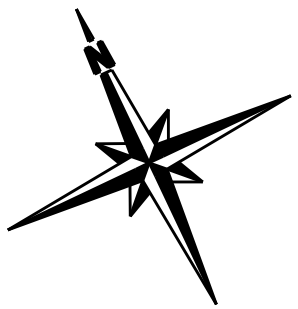

POZNÁMKA

- ROZVODNÁ SOUSTAVA:
- 3~FEN, AC, 50Hz, 400 / 230V, TN-C
- 3 ~ 50Hz, 22 000VIT
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
- neživé části nad 1000V:
 - ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel), dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.4.3.1
 - živé části nad 1000V:
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
 - izolaci, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4
 - neživé části nad 1000V:
 - ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel), dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.4.3.1
 - živé části nad 1000V:
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
 - izolaci, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4
 - neživé části do 1000V:
 - automatickým odpojením od zdroje odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.3.3
 - izolaci - v nově budovaných částech sítě NN dle PNE 33 00 00-1, 3.3.2.1
 - stupně ochrany do 1000V, dle PNE 330000-1, 4.1
 - živé části do 1000V:
 - polohou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.1
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 1, čl.3.2.2.3
 - izolaci živých částí dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
- nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
 - IV - vnitřní bez regulace teploty dle PNE 33 00 00-2
 - V - pod přístřeškem dne PNE 33 00 00-2
 - VI - venkovní dle PNE 33 00 00-2

NAMRAZOVÁ OBLAST: NO
VĚTROVÁ OBLAST: I

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a výtčeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytýčovat odměřováním na výkrese.

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN

AUTORIZACE:

LEGENDA:

- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ stávající
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ stávající
- KABELOVÁ SPOJKA stávající
- OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ stávající
- UZEMNĚNÍ stávající
- BETONOVÝ SLOUP JB stávající
- BETONOVÝ SLOUP DB stávající
- KONZOLA stávající
- STŘEŠNÍK stávající
- KONČENÍ stávající
- CHRÁŇÁČKA projektovaná
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN ISOLOVANÝM VODIČEM stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN HOLÝM VODIČEM stávající
- KABELOVÉ VEDENÍ NN stávající
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN projektované
- TRAFOSTANICE stávající
- UZEMNĚNÍ vn stávající
- ÚSEČNÍKOVÝ ODPÍNAČ stávající
- BETONOVÝ SLOUP J vn stávající
- BETONOVÝ SLOUP D vn stávající
- KOTVENÍ vn stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN stávající

Před zapnutím kabelů VN nutno zkontrolovat sled fází !!!

VYPRACOVAL	Petr Totek	ZOD. PROJEKTANT	Václav Hladil	MOPRE s.r.o.
ZHOTOVITEL PD	MOPRE, s.r.o., RS Břest, Břest 79, 768 23 Břest	IČ 27323700		
KRAJ	Zlínský	OKRES	Kroměříž	eg.d s.r.o.
KATASTR. ÚZEMÍ	Postoupky			
MÍSTO STAVBY	Postoupky			Č. STAVBY: 1030073338
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. IČ 28085400 LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	Postoupky-lokalita 33 RD, Bedýnka			DATUM: 6/2022
NÁZEV VÝKRESU	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES "a"			FORMÁT: 4xA4
				STUPĚN PD: ÚR
				MĚŘITKO: Č. VÝKRESU:
				1:500 C.2 a